

HYDRAULICKÝ SET

Pro kotle řady H4EKO-D, a H4EKO-D MAX

Hydraulický set zjednodušuje instalaci kotlů OPOP a zkracuje tak čas potřebný pro napojení kotle na topný systém. Navíc zaručí správnou funkčnost kotle a celého topného systému.

Set je osazen termostatickým ventilem a čerpadlem tak, aby byla zajištěna ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi. Bezpečnostní skupina obsahuje odvzdušňovací ventil, manometr a pojistný ventil 2,5 bar. Umožňuje připojit akumulaci nádobu a bojler na ohřev teplé vody.



Hydraulický set

Součástí dodávky hydraulického setu jsou následující komponenty:

- Plnicí jednotka ESBE - LTC361 (obsahuje čerpadlo + směšovací modul 65°C)
- Afriso KSG Mini (odvzdušňovací ventil, manometr, pojistný ventil 2,5 bar)
- Armatury pro napojení (vstupní a výstupní vody)
- Spojovací trubka D28 s převlečnými maticemi G5/4"

Hydraulický set pro kotle řady H4EKO-D



H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D

| Objednací číslo | Příslušenství |
|-----------------|-------------------------|
| 7003040 | Hydraulický set H4EKO-D |

Hydraulický set pro kotle H4EKO-D MAX

H425EKO-D MAX, H435EKO-D MAX

| Objednací číslo | Příslušenství |
|-----------------|-----------------------------|
| 7003046 | Hydraulický set H4EKO-D MAX |

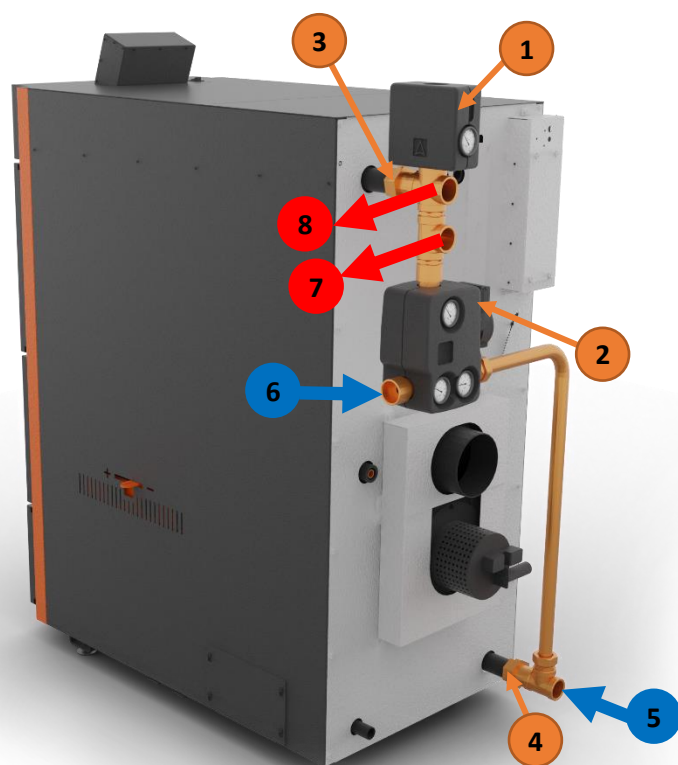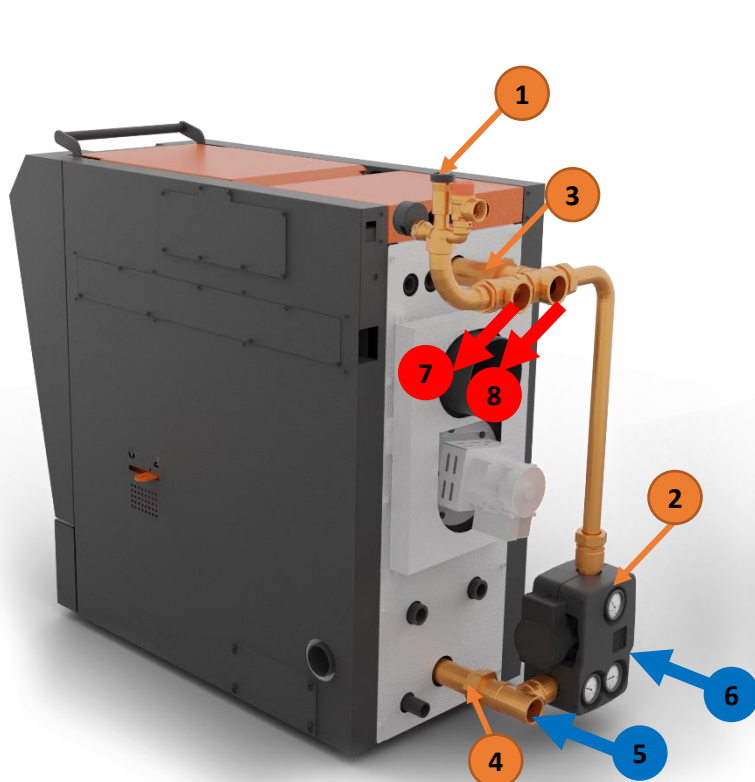

1. Bezpečnostní skupina Afriso KSG Mini
2. ESBE-LTC361 (65 °C)
3. Šroubení pro připojení ke kotli G5/4"
4. Šroubení pro připojení ke kotli G5/4"

5. Vstup – teplá voda
6. Vstup – akumulární nádoba
7. Výstup – teplá voda
8. Výstup – akumulární nádoba

Hydraulický set má za úkol primárně udržovat teplotu v kotli na hranici minimálně 65°C a vyšší s pomocí termostatického ventilu. Čerpadlo se zapojuje do externí patice kotle do výstupu „Čerpadlo ÚT.“ Čerpadlo bude tedy standardně spínáno řídicí jednotkou kotle při teplotě ÚT (teplota kotle) 40°C. Toto nastavení lze kdykoliv změnit v menu řídicí jednotky kotle.